

RGKIR.271.5.6.17

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania oraz dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z postępowaniem ogłoszonym w dniu 24.01.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 13403 - 2017 na wykonanie zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej Garczyn Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych Etap I zbiorniki retencyjne**”.

Pytanie 26

W odpowiedzi na pytanie nr 1 napisali Państwo, że zawór z siłownikiem elektrycznym należy umieścić w kontenerze lub wykonać dodatkową studzienkę. Zwracamy się o jednoznaczne wskazanie na szkicu nr 1 sposobu zasilania zbiorników w wodę.

Odpowiedź 26

Zamawiający w sposób jednoznaczny wyjaśnia, że zawór regulacyjny należy zlokalizować w kontenerze. Schematyczne oznaczenie miejsca lokalizacji zaworu regulacyjnego.

Pytanie 27

Zwracamy się o szczegółowe rozwiązanie projektowe zasady działania zaworu z siłownikiem elektrycznym i współpracy z zaworem priorytetu. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny zadania.

Odpowiedź 27

Zamawiający po dokonaniu ponownej analizy informuje, że dopuszcza rozwiązania regulacji poziomu w zbiorniku w oparciu o przepustnice zarówno ze sterowaniem i napędem:

- hydraulicznym (czynnik roboczy pompowana woda z rurociągu napływowego),
- elektrycznym (otwieranie i zamykanie przepustnicy siłownikiem elektrycznym, sterownie elektryczne sygnałami z czujników poziomu w zbiorniku i ciśnienia na rurociągu zasilającym)
- mieszanym (możliwa kompilacje powyższych rozwiązań)

Wybrany wariant musi zapewnić:

- możliwość regulacji poziomu rozpoczęcia i zakończenia napełniania zbiornika
- możliwość automatycznej regulacji wielkości przepływu dla utrzymania zadanego progu ciśnienia minimalnego w rurociągu zasilającym
- możliwość ręcznego wymuszenia i zatrzymania pracy układu
- umieszczenie układu w kontenerze zabezpieczającym przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczenie przed takimiż czynnikami wszystkich elementów układu poza kontenerem.

W przypadku zastosowania urządzeń programowalnych (sterowników, przetworników itp.) wykonawca zobligowany jest do dostarczenia inwestorowi oprogramowania, kabli, przetworników, haseł dostępu, kluczy sprzętowych, kopii oprogramowania w wersji elektronicznej, listingu istotnych danych i parametrów.

Zalecane przez Zamawiającego rozwiązanie to zastosowanie zaworu WD-4"-753-66-55-ES-AJ-EB-NVI6 BERMAND lub równoważnego. Zgodnie z informacją przekazaną przez dystrybutora wskazany zawór współpracuje z sondą hydrostatyczną (zalecana praca bieżąca) oraz pływakami (rozwiązanie awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy). Zamawiający wycofuje wcześniej udzieloną odpowiedź na pytanie nr 21 dotyczącą braku konieczności stosowania pływaków. Zastosowanie proponowanego rozwiązania eliminuje konieczność montażu zaworu priorytetu. W

przypadku rozwiązania równoważnego zastosowane rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym przed montażem. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza rozwiązanie równoważne w tym zakresie pod warunkiem spełnienia funkcji rozwiązania równoważnego.

Pytanie 28

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę operatora koparko-ladowarki.

W związku z powyższym prosimy o informację jakich dowodów zatrudnienia będzie wymagał Zamawiający oraz na jakim etapie trzeba będzie przekazać dowód zatrudnienia?

Pragniemy zauważyć, że żądanie umowy o pracę jest nieprawidłowym oraz kontrowersyjnym postępowaniem ze względu na fakt, że każda umowa o pracę zawiera wiele danych wrażliwych chronionych ustawą ochrony danych osobowych.

Z opinii Inspektora GIODO wynika, że żądanie przedłożenia umów o pracę narusza kwestię ochrony danych osobowych pracowników. Zamawiający może jedynie wymagać od wykonawców złożenia oświadczenia lub kopii zanonimizowanych umów.

Zgoda pracowników na udostępnienie ich danych osobowych również byłaby uznana za bezskuteczną ze względu na brak jej dobrowolności. Aby zachować pracę dany pracownik byłby zobowiązany do podpisania takiej zgody. Zamawiający może dokonać skutecznej weryfikacji jedynie poprzez zwrócenie się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

Odpowiedź 28

Zamawiający informuje, że pożądaną formą dokumentującą zatrudnienie będzie oświadczenie. Dokument może być żądany przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie 29

Prosimy o informację czy Oferent jest zobowiązany załączyć kosztorys do oferty?

Odpowiedź 29

Kosztorys ofertowy dostarcza wybrany Wykonawca przy podpisaniu umowy (rozdział XIV pkt 4 SIWZ) Zamawiający nie wymaga dostarczenia kosztorysu do oferty.

Pytanie 30

Prosimy o wyrażenie zgody na fakturowanie częściowe.

Postanowienie w istotny sposób narusza równowagę kontraktową (art. 3531Kc). W ten sposób zamawiającej nakłada bowiem na wykonawcę obowiązek kredytowania inwestycji.

Postanowienie to w zestawieniu z innymi postanowieniami wzoru umowy regulującymi sposób zapłaty za roboty przez zamawiającego (płatności końcowa, brak zaliczek przerzuca na wykonawcę ciężar realizacji inwestycji, tym samym zmuszając go do finansowania inwestycji ze środków własnych lub zaciągnięcia kredytu bankowego.

Ustalając niekorzystne dla wykonawców zasady finansowania inwestycji zamawiający eliminuje z postępowania podmioty mniejsze, które w przypadku zastosowania zrównoważonych zasad płatności, byłyby w stanie zrealizować ją prawidłowo za rozsądną cenę (art. 7 ust. 1 w zw. Z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp). Ponadto zamawiający narusza zasadę równości kontraktowej (art. 3531 Kc). Fakt, że jest on gospodarzem postępowania i ustala warunki realizacji kontraktu (w tym treść umowy zawieranej z przyszłym wykonawcą) nie oznacza, że może ukształtować postanowienia umowy w sposób korzystny tylko dla jednej ze stron. Proszę o zmianę zapisów SIWZ i Umowy w zakresie wprowadzenie płatności miesięcznych.

Odpowiedź 30

Zamawiający dopuszcza płatność częściową (pośrednią) po zrealizowaniu co najmniej 40% wartości zamówienia określonego w ofercie wykonawcy. Zasady odbioru częściowego dotyczące terminów analogiczne jak dla odbioru końcowego. Wykonawca do odbioru częściowego zobowiązany w celu wykazania gotowości przekaże Zamawiającemu pismo o gotowości do odbioru wraz z następującymi dokumentami: zgodę PSSE Kościerzyna na wbudowanie materiałów i urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp., (dotyczy materiałów i urządzeń przewidzianych do odbioru), kosztorys robót wykonany w danym etapie.

Pytanie 31

W odpowiedzi na pytanie 17 (15) napisali Państwo, że należy zanotować łącznie:

- przy zbiornikach : 2 szt. zasuw Dn 200, 4 szt. Zasuw Dn 100

- na instalacji: 4 szt. zasuw Dn 100, 1 szt zasuw Dn 80

Tymczasem z odpowiedzi na pytanie 15 i na pytanie 11 wynika, że należy zamontować:

- w węźle W1, W4 –po 1 szt. zasuwie Dn 100- łącznie 2 szt

-w węźle W2 -1 szt. zasuw Dn 100

-w węźle W5- 2 szt. zasuw Dn 100

co daje łącznie 5 szt. zasuw Dn 100

Odpowiedź 31

Przy realizacji zamówienia należy zamontować zasuwę w ilości określonej w odpowiedzi na pytanie 17. Przy czym zamiast zasuw Dn 200, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasuw Dn 150 (zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25) W załączeniu szkic węzłów.

Pytanie 32

Zwraca się o zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedź 32

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert i wyznacza nowy terminu na dzień 17-02-2017 r. godzina 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-02-2017 o godzinie 12:15 w miejscu wskazanym w SIWZ.

Powyższa zmiana została również dokonana w BZP i zarejestrowana pod numerem 23177-2017 z dnia 10-02-2017r.




WÓJT
Miroslaw Warczak

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. BIP
4. a/a

Schematyczne rozwiązanie

węzłów W1-W6

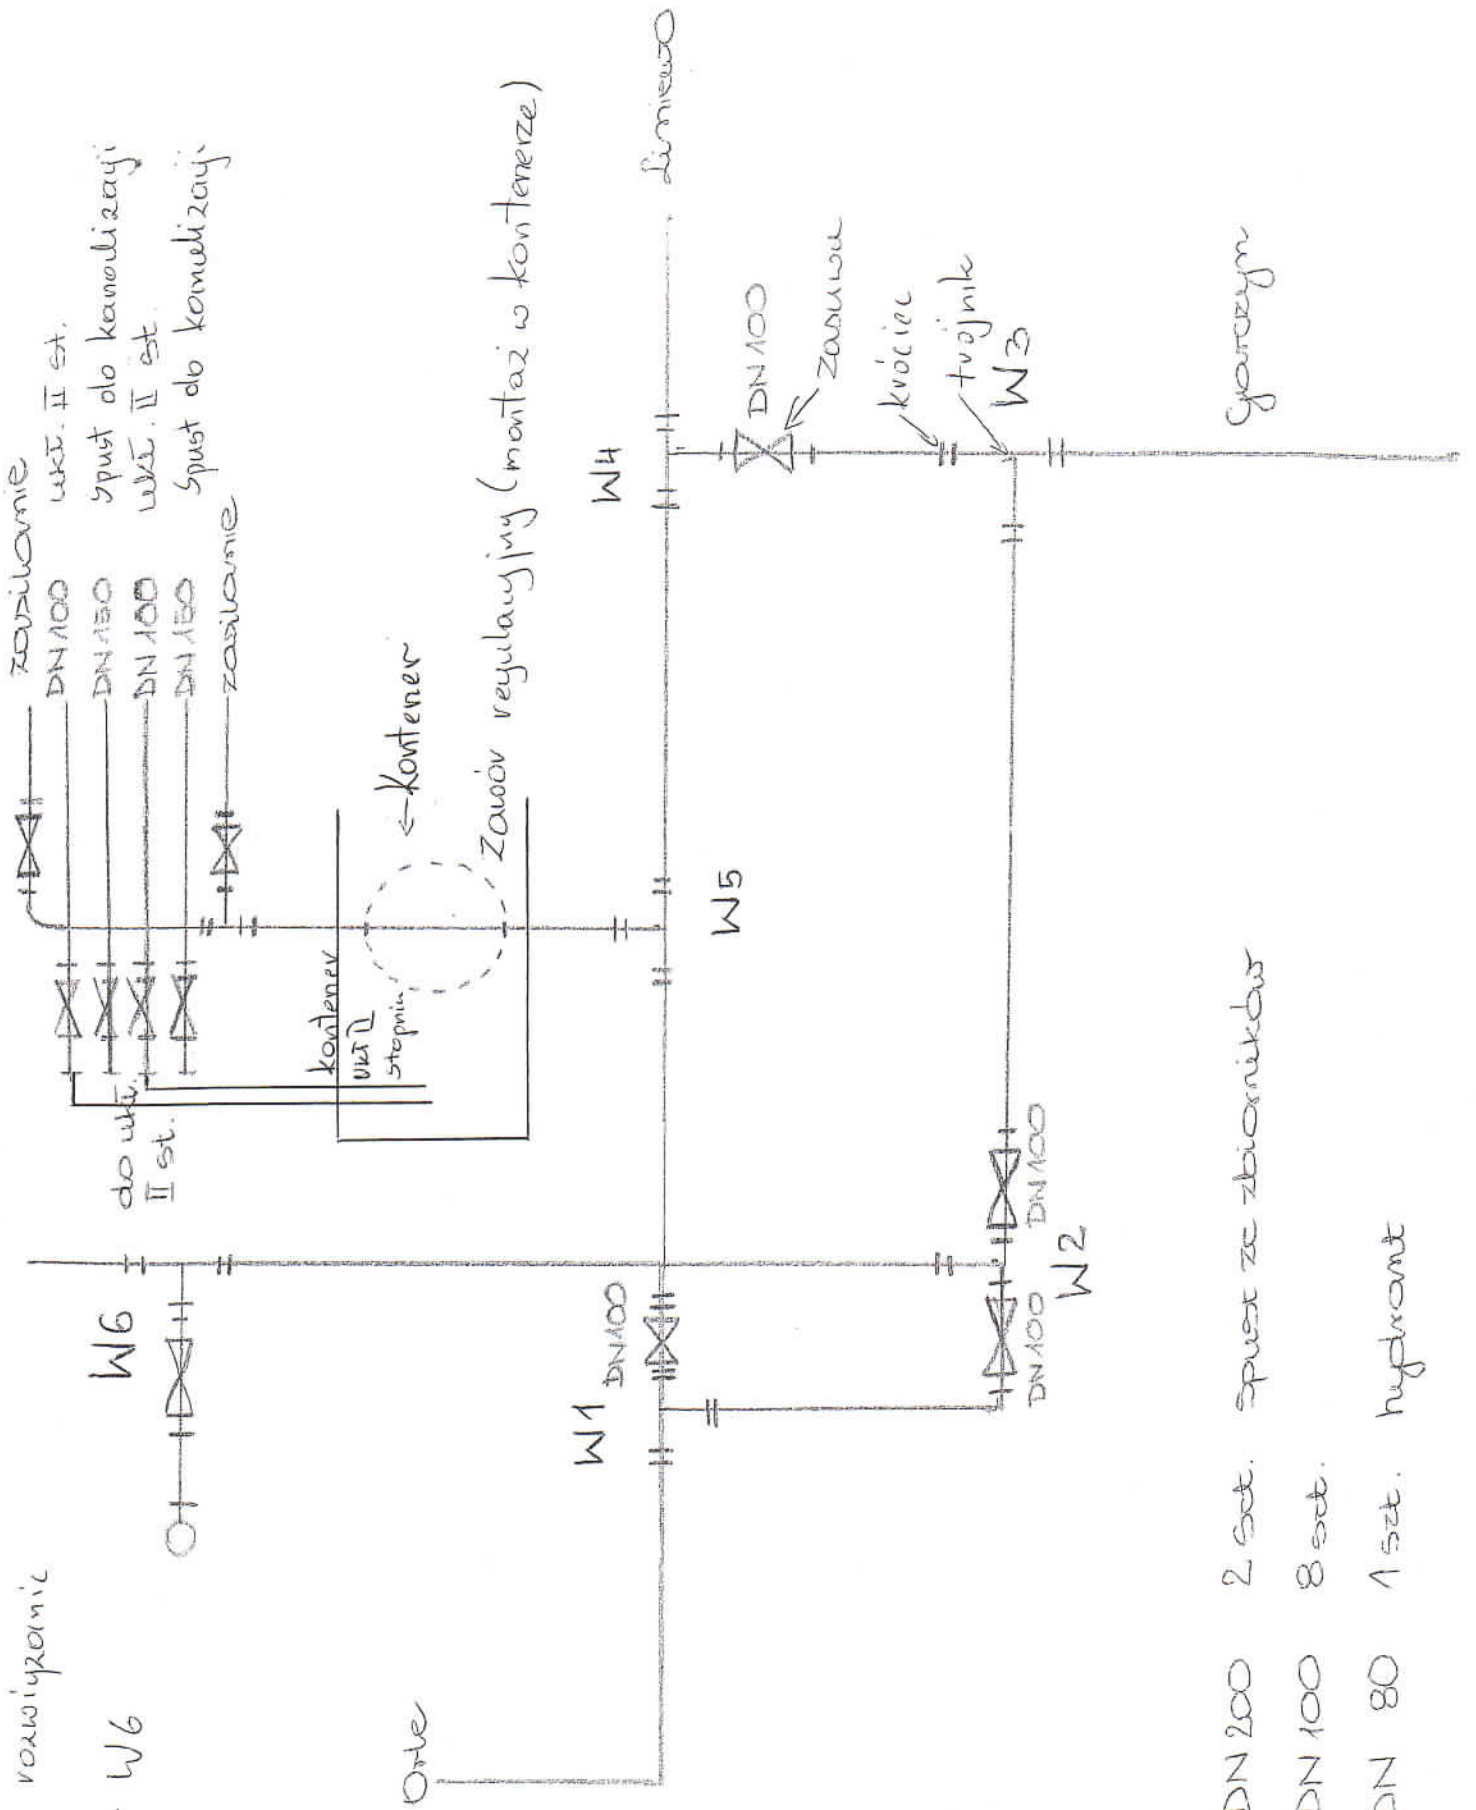


DN 200 2 szt. Spust ze zbiorników

DN 100 8 szt.

DN 80 1 szt. hydrant

Schemat z oznaczeniem lokalizacji zaworu

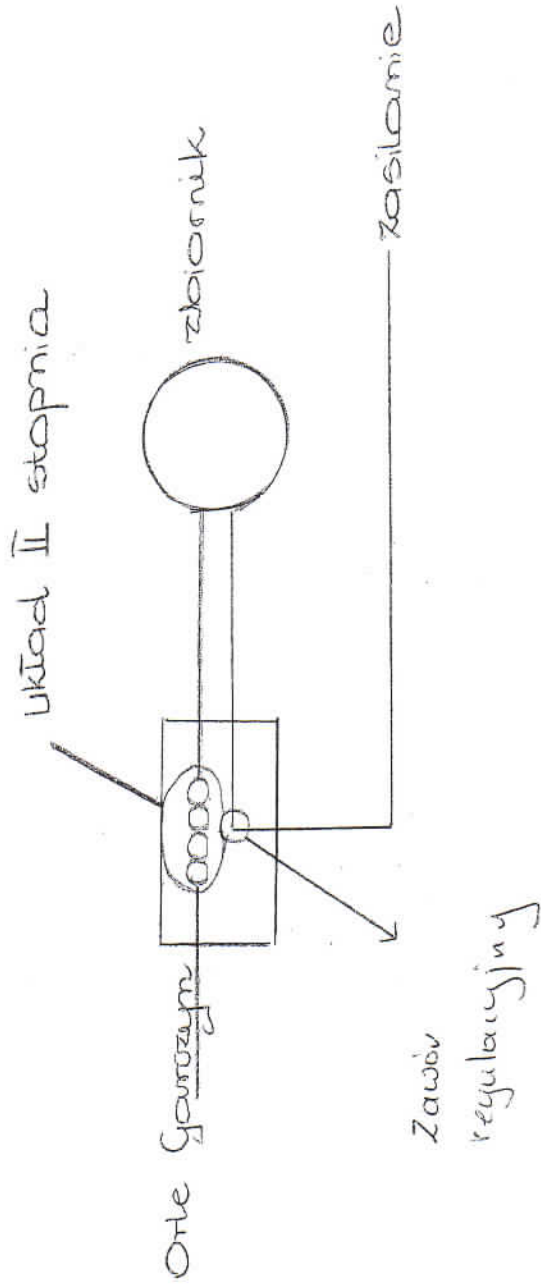

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 13403-2017 z dnia 24-01-2017 - Liniewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej Garczyn Orle wraz z budową zbiorników w retencyjnych Etap I zbiorniki retencyjne”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykon...

Termin składania ofert/wniosek: 14-02-2017

Ogłoszenie nr 23177 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.

Liniewo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 13403

Data: 24/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Liniewo, Krajowy numer identyfikacyjny 19167519000000, ul. ul. Dworcowa 3, 83420 Liniewo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 878 520, e-mail komunalny@liniewo.pl, faks 586 878 522.

Adres strony internetowej (url): ww.liniewo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 14/02/2017, godzina 12:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 17/02/2017, godzina 12:00

